
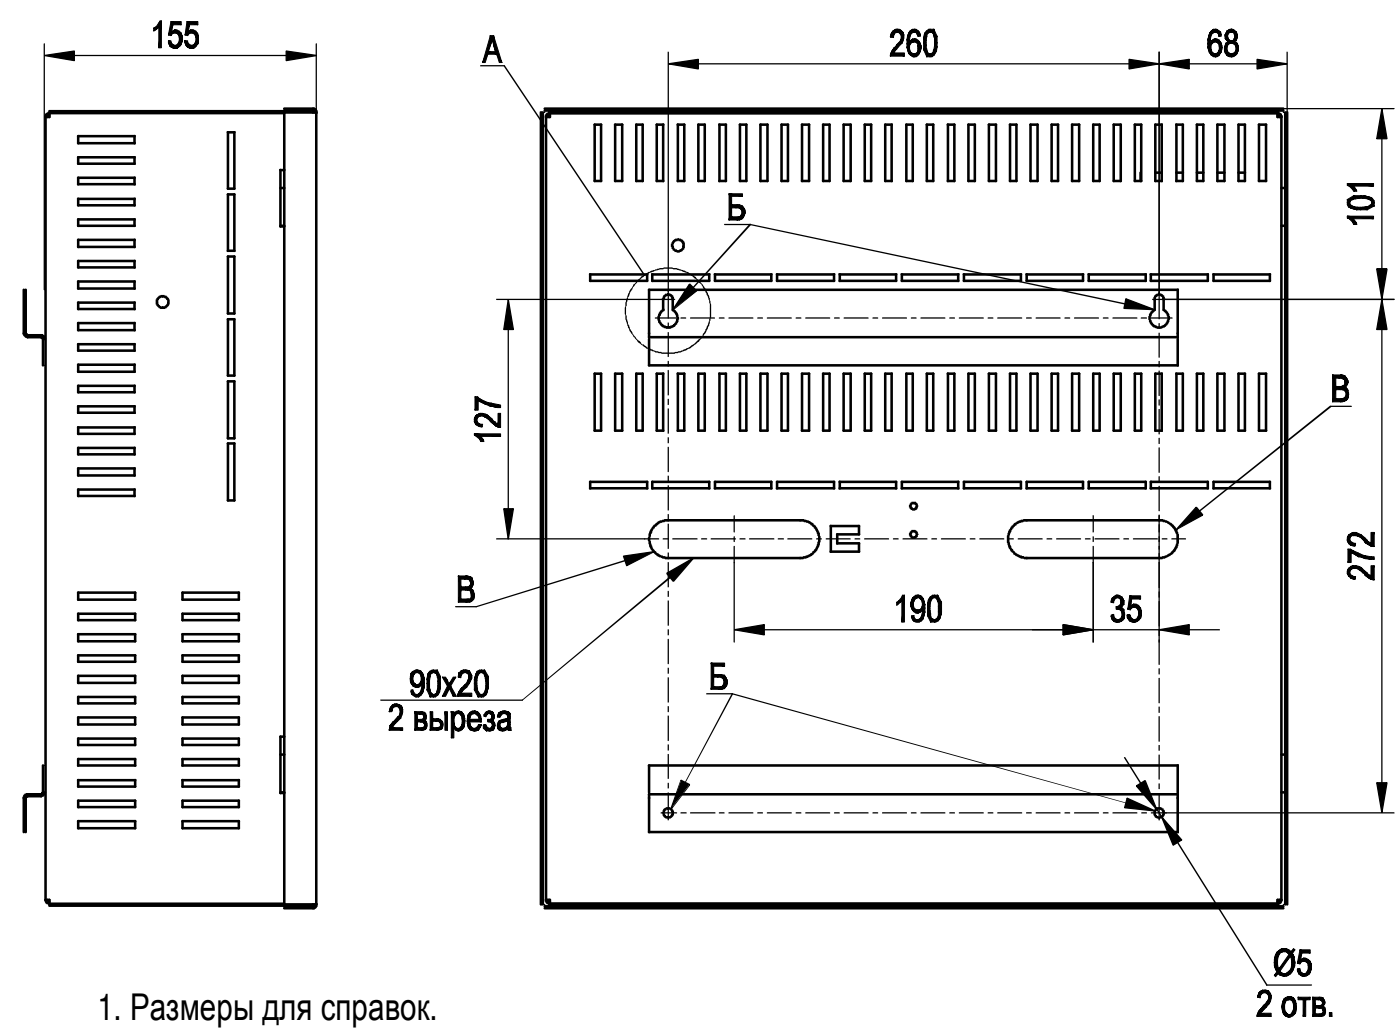


ΦΜΑΠ.436237.040 ΓΗ

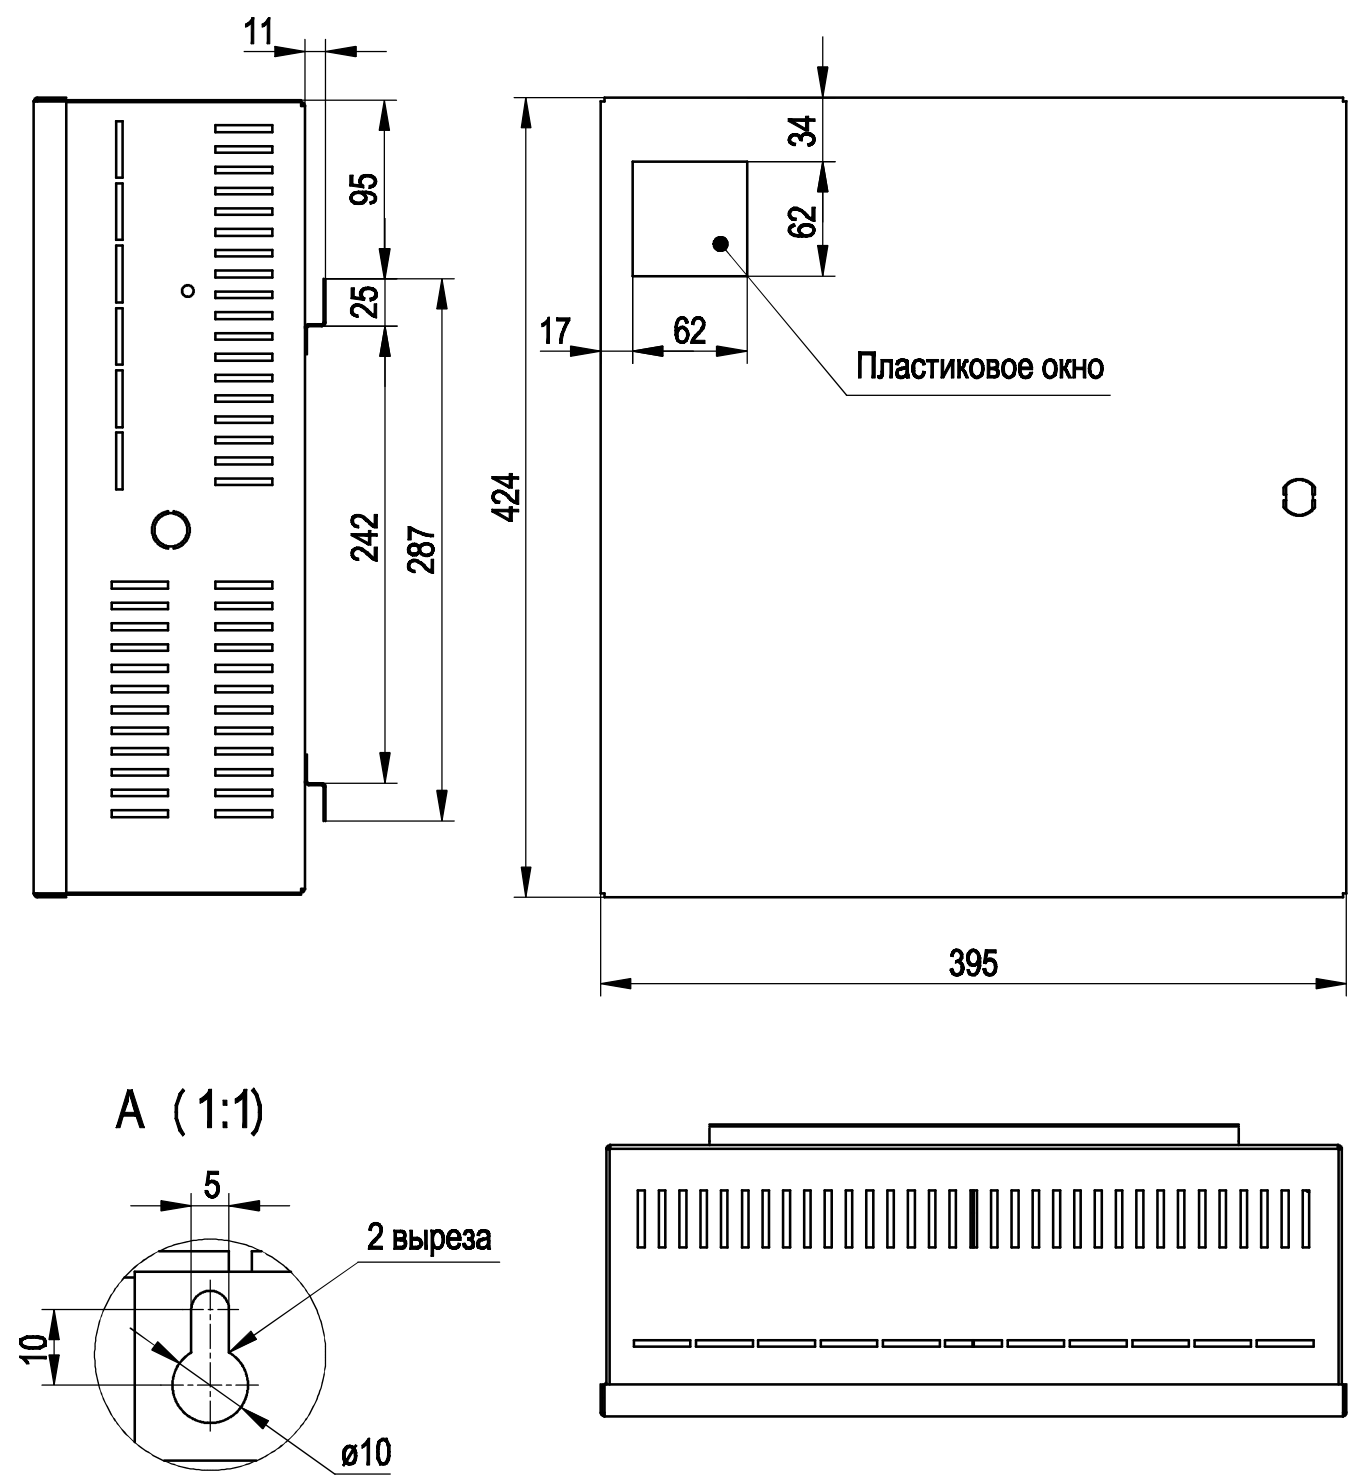

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436237.040 ГЧ											
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У2 Габаритный чертеж						Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата												1:4
Разраб.																
Пров.																
Т. контр.											Лист		Листов	1		
											БАСТИОН					
Н. контр.																
Утв.																