

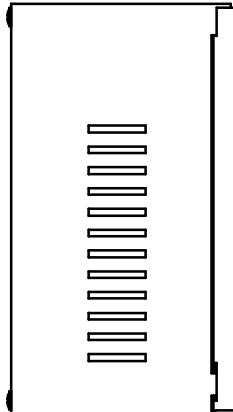


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №		Перв. примен.

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №		Перв. примен.

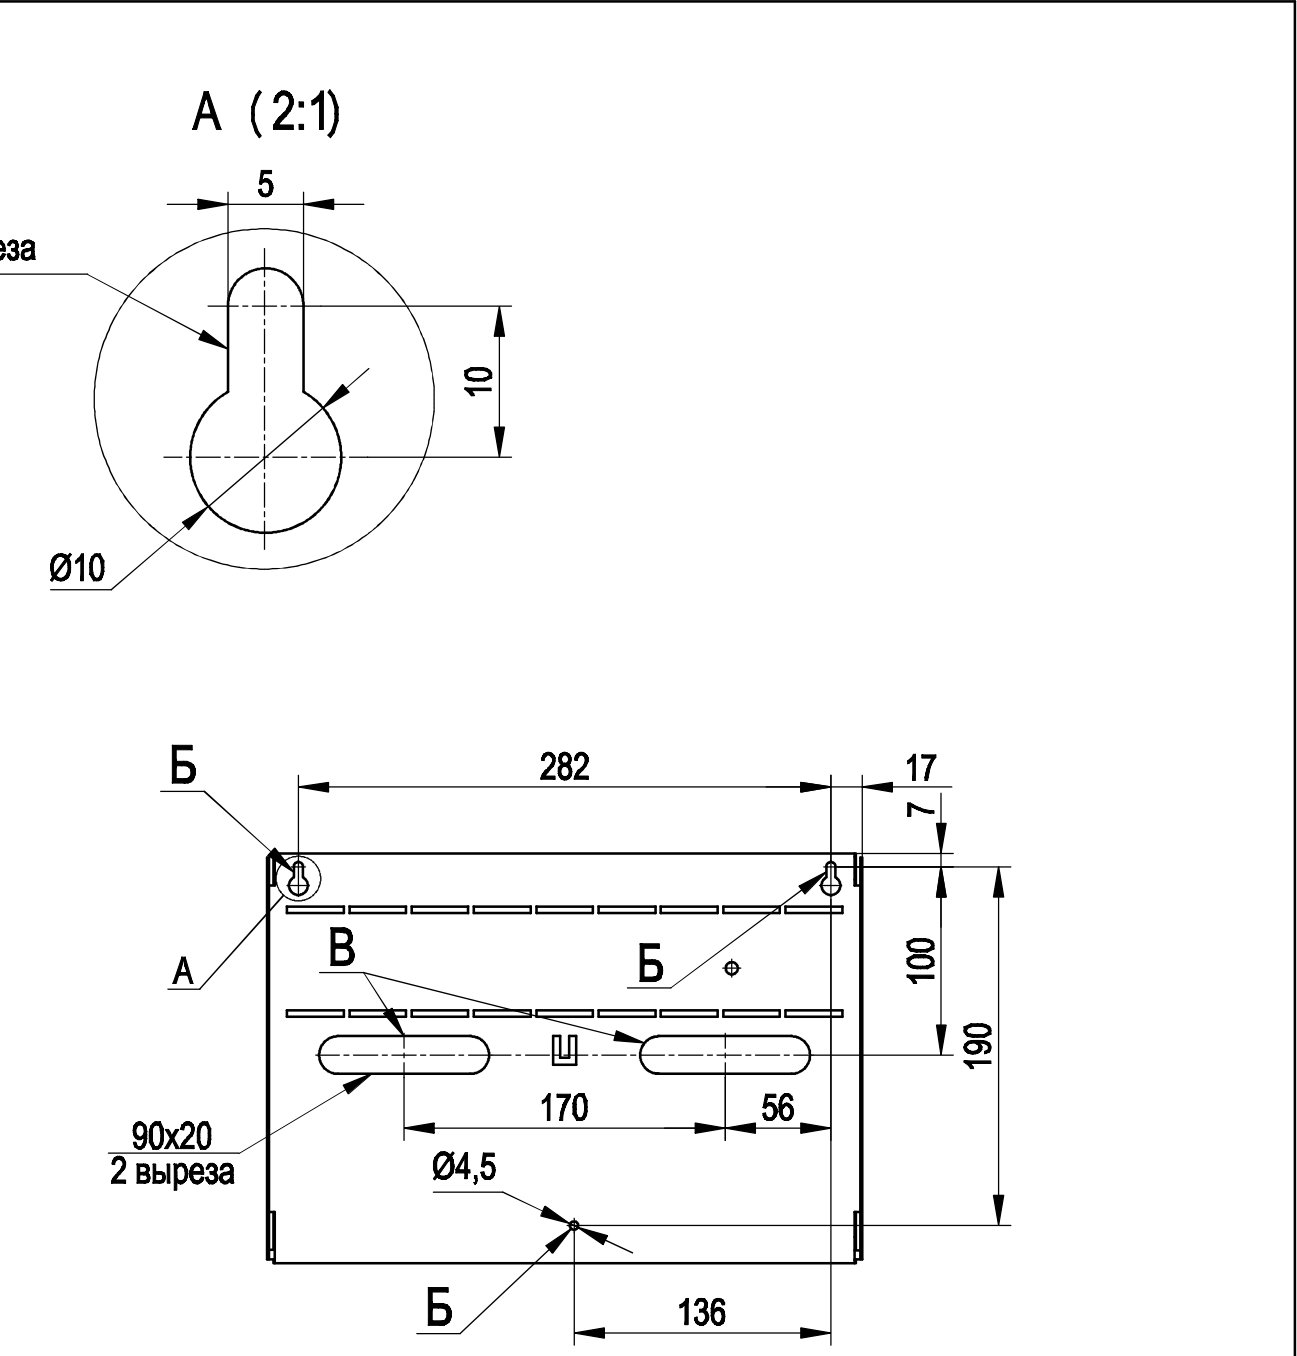

ФИАШ.436237.044 ГЧ

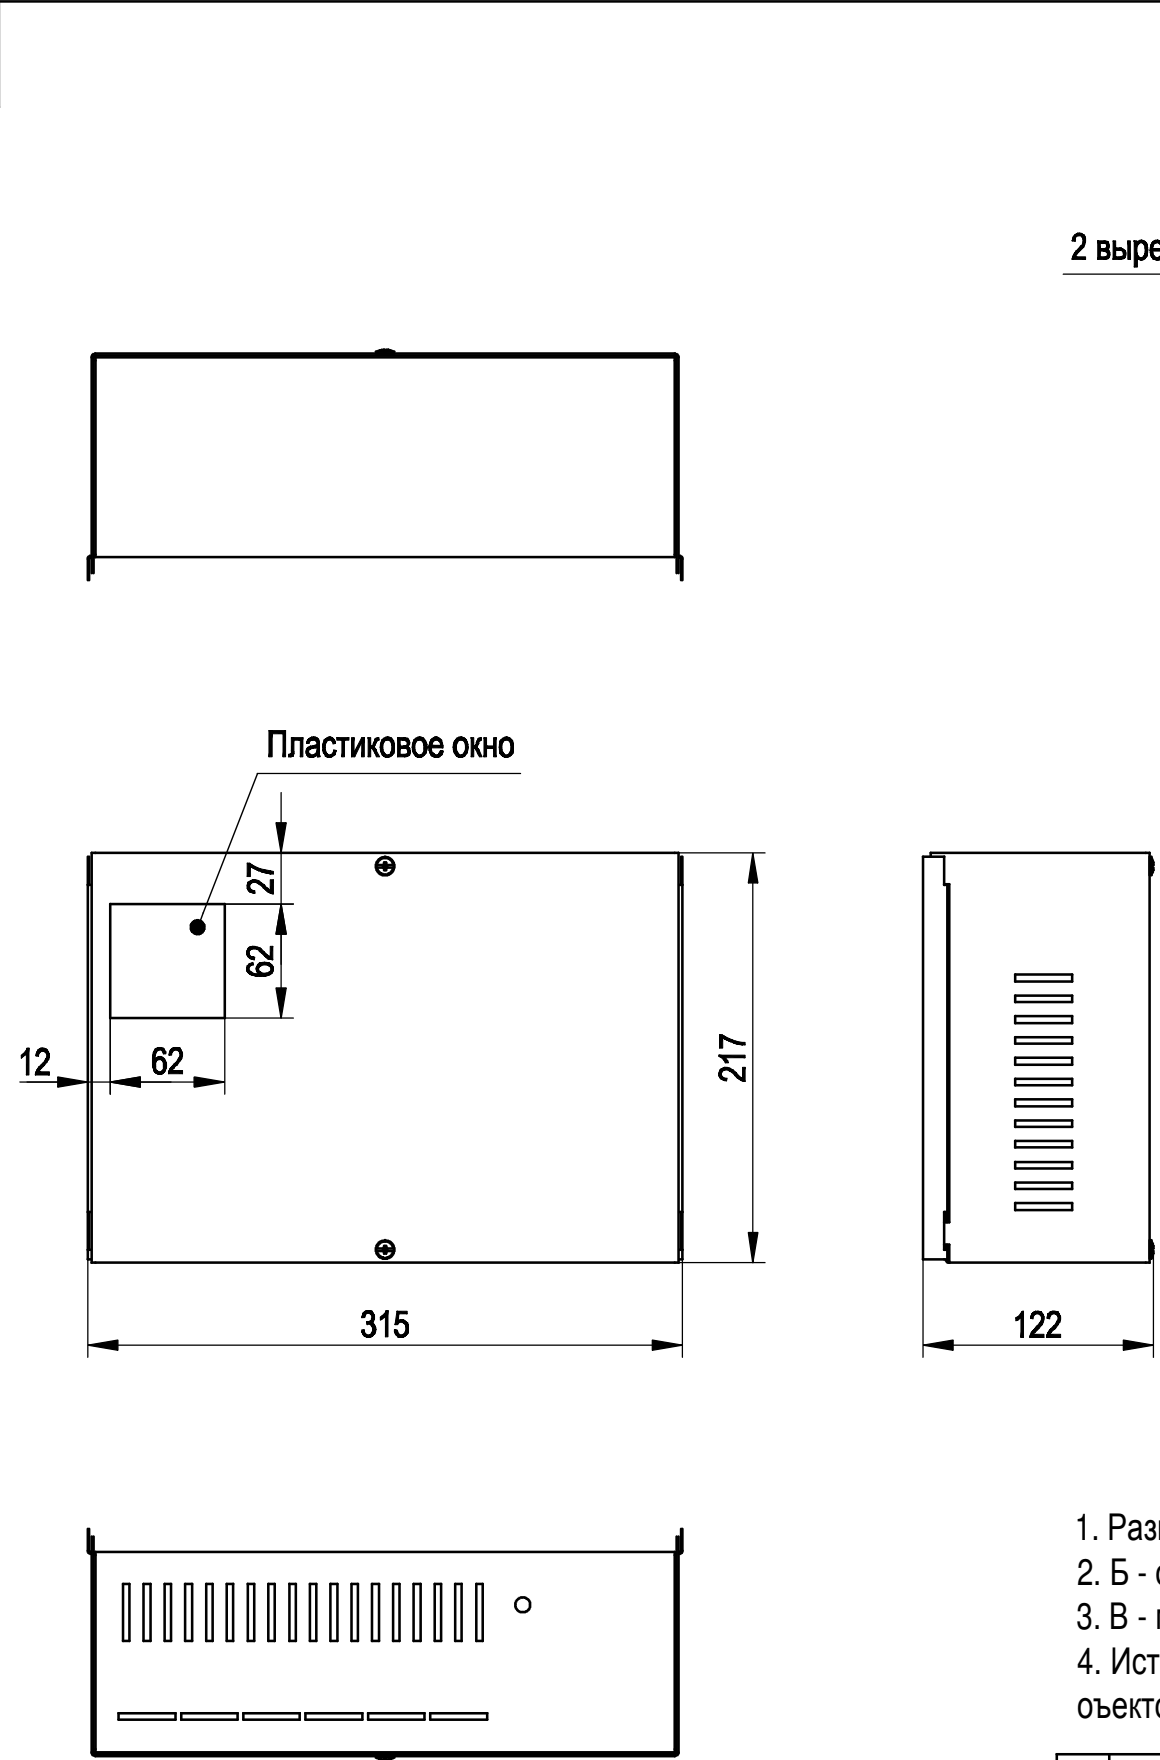

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

ФИАШ.436237.044 ГЧ					источник вторичного электропитания резервированный			Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СКАТ-2412						1:4
Разраб.					Габаритный чертеж			Лист		Листов	1
Пров.								БАСТИОН			
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.											